



检测报告

TEST REPORT

报告编号 CTPQ19GW0052

项目名称 泉州海洋职业学院饮用水检测

委托单位 泉州海洋职业学院

检测地址 石狮市石狮大道

检测类型 委托检测

报告日期 2019 年 5 月 28 日

福建拓普检测技术有限公司

Fujian Tuopu Detection Technology Co.,Ltd.

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。



报告编制说明

- 1. 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对受检单位和委托方的检测样品、技术资料及检测报告等严格保密和保护所有权。如有违反公正性、保密性的行为，给客户造成损失的，本机构愿意承担相应法律责任。
- 2. 本报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效；涂改或未盖红色福建拓普检测技术有限公司检验检测专用章以及 CMA 专用章无效。
- 3. 送样委托检测，仅对来样负责；委托检测只对委托的点位、项目及当时工况负责。
- 4. 受检单位和委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出。
- 5. 未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某页而导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 6. 本报告未经福建拓普检测技术有限公司同意，不得以任何方式作广告宣传。

编制人	欧晓敏	欧晓敏
审核人	孔晶晶	孔晶晶
批准人	严和盛	严和盛

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。



一、采样状况

采样日期: 2019-5-20	环境温度: 21.8~29.4℃、湿度: 53.9~62.0%RH	气压: 100.1kPa
天气: 阴	检测日期: 2019-5-20~2019-5-23	
采样依据	GB/T 5750.2-2006 《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》	

二、样品信息

样品名称	样品状态	样品数量
生活饮用水	液态	2

三、检测分析方法


检测项目	分析方法	检测分析仪器	方法最低检测质量浓度
菌落总数	GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 平皿计数法	BSC-250 恒温恒湿培养箱、 YXQ-LS-50A 立式压力蒸汽灭菌器	1CFU/mL
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 多管发酵法	BSC-250 恒温恒湿培养箱、 YXQ-LS-50A 立式压力蒸汽灭菌器	2MPN/100mL
pH	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 玻璃电极法	PHS-3C 酸度计	/ (无量纲)
色度	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 铂-钴标准比色法	/	5 度
臭和味	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 嗅气和尝味法	/	/
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 散射法-福尔马肼标准	HACH 1900C 便携式浊度计	0.5NTU
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 直接观察法	/	/
游离氯	GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 N,N-二乙基-对苯二胺 (DPD) 分光光度法	721E 可见分光光度计	0.01mg/L

地址	福州市仓山区建新北路 142 号 奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



四、采样点示意图

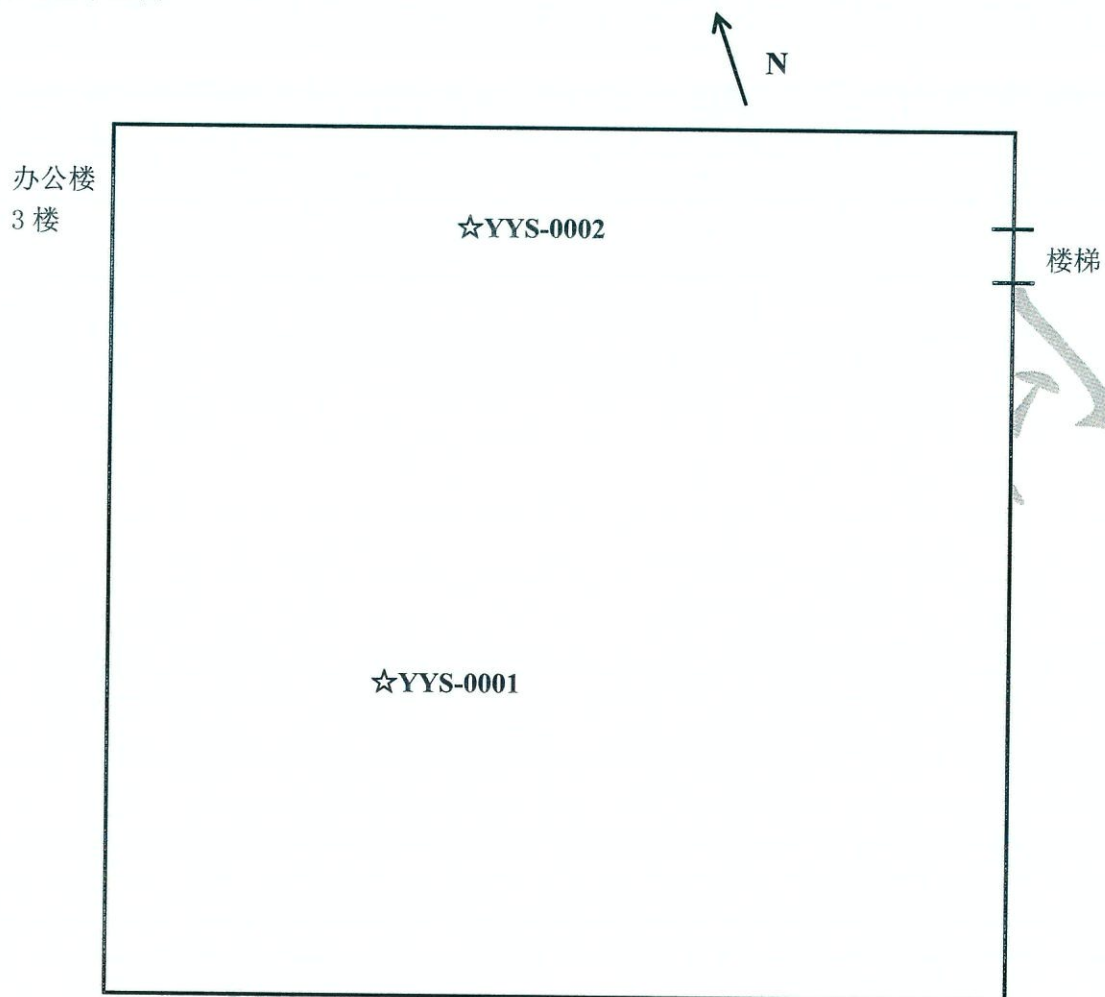

注: ☆为饮用水采样点

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



五、检测结果

检测项目	单位	饮用水检测结果		GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》表1水质常规指标及限值、表2饮用水中消毒剂常规指标及要求
		YYS-0001	YYS-0002	
		办公楼3楼水龙头	办公楼314室直饮机	
1、微生物指标				
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	17	15	100
3、感官性状和一般化学指标				
色度	度	<5	/	15
浑浊度	NTU	<0.5	/	1
臭和味	/	无	/	无异臭、异味
肉眼可见物	/	无	/	无
pH 值	无量纲	6.71	/	不小于 6.5 且不大于 8.5
消毒剂常规指标		与水接触≥30min，管网末梢水中余量（mg/L）		
游离氯	mg/L	0.05	/	≥0.05

*****报告结束*****

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。